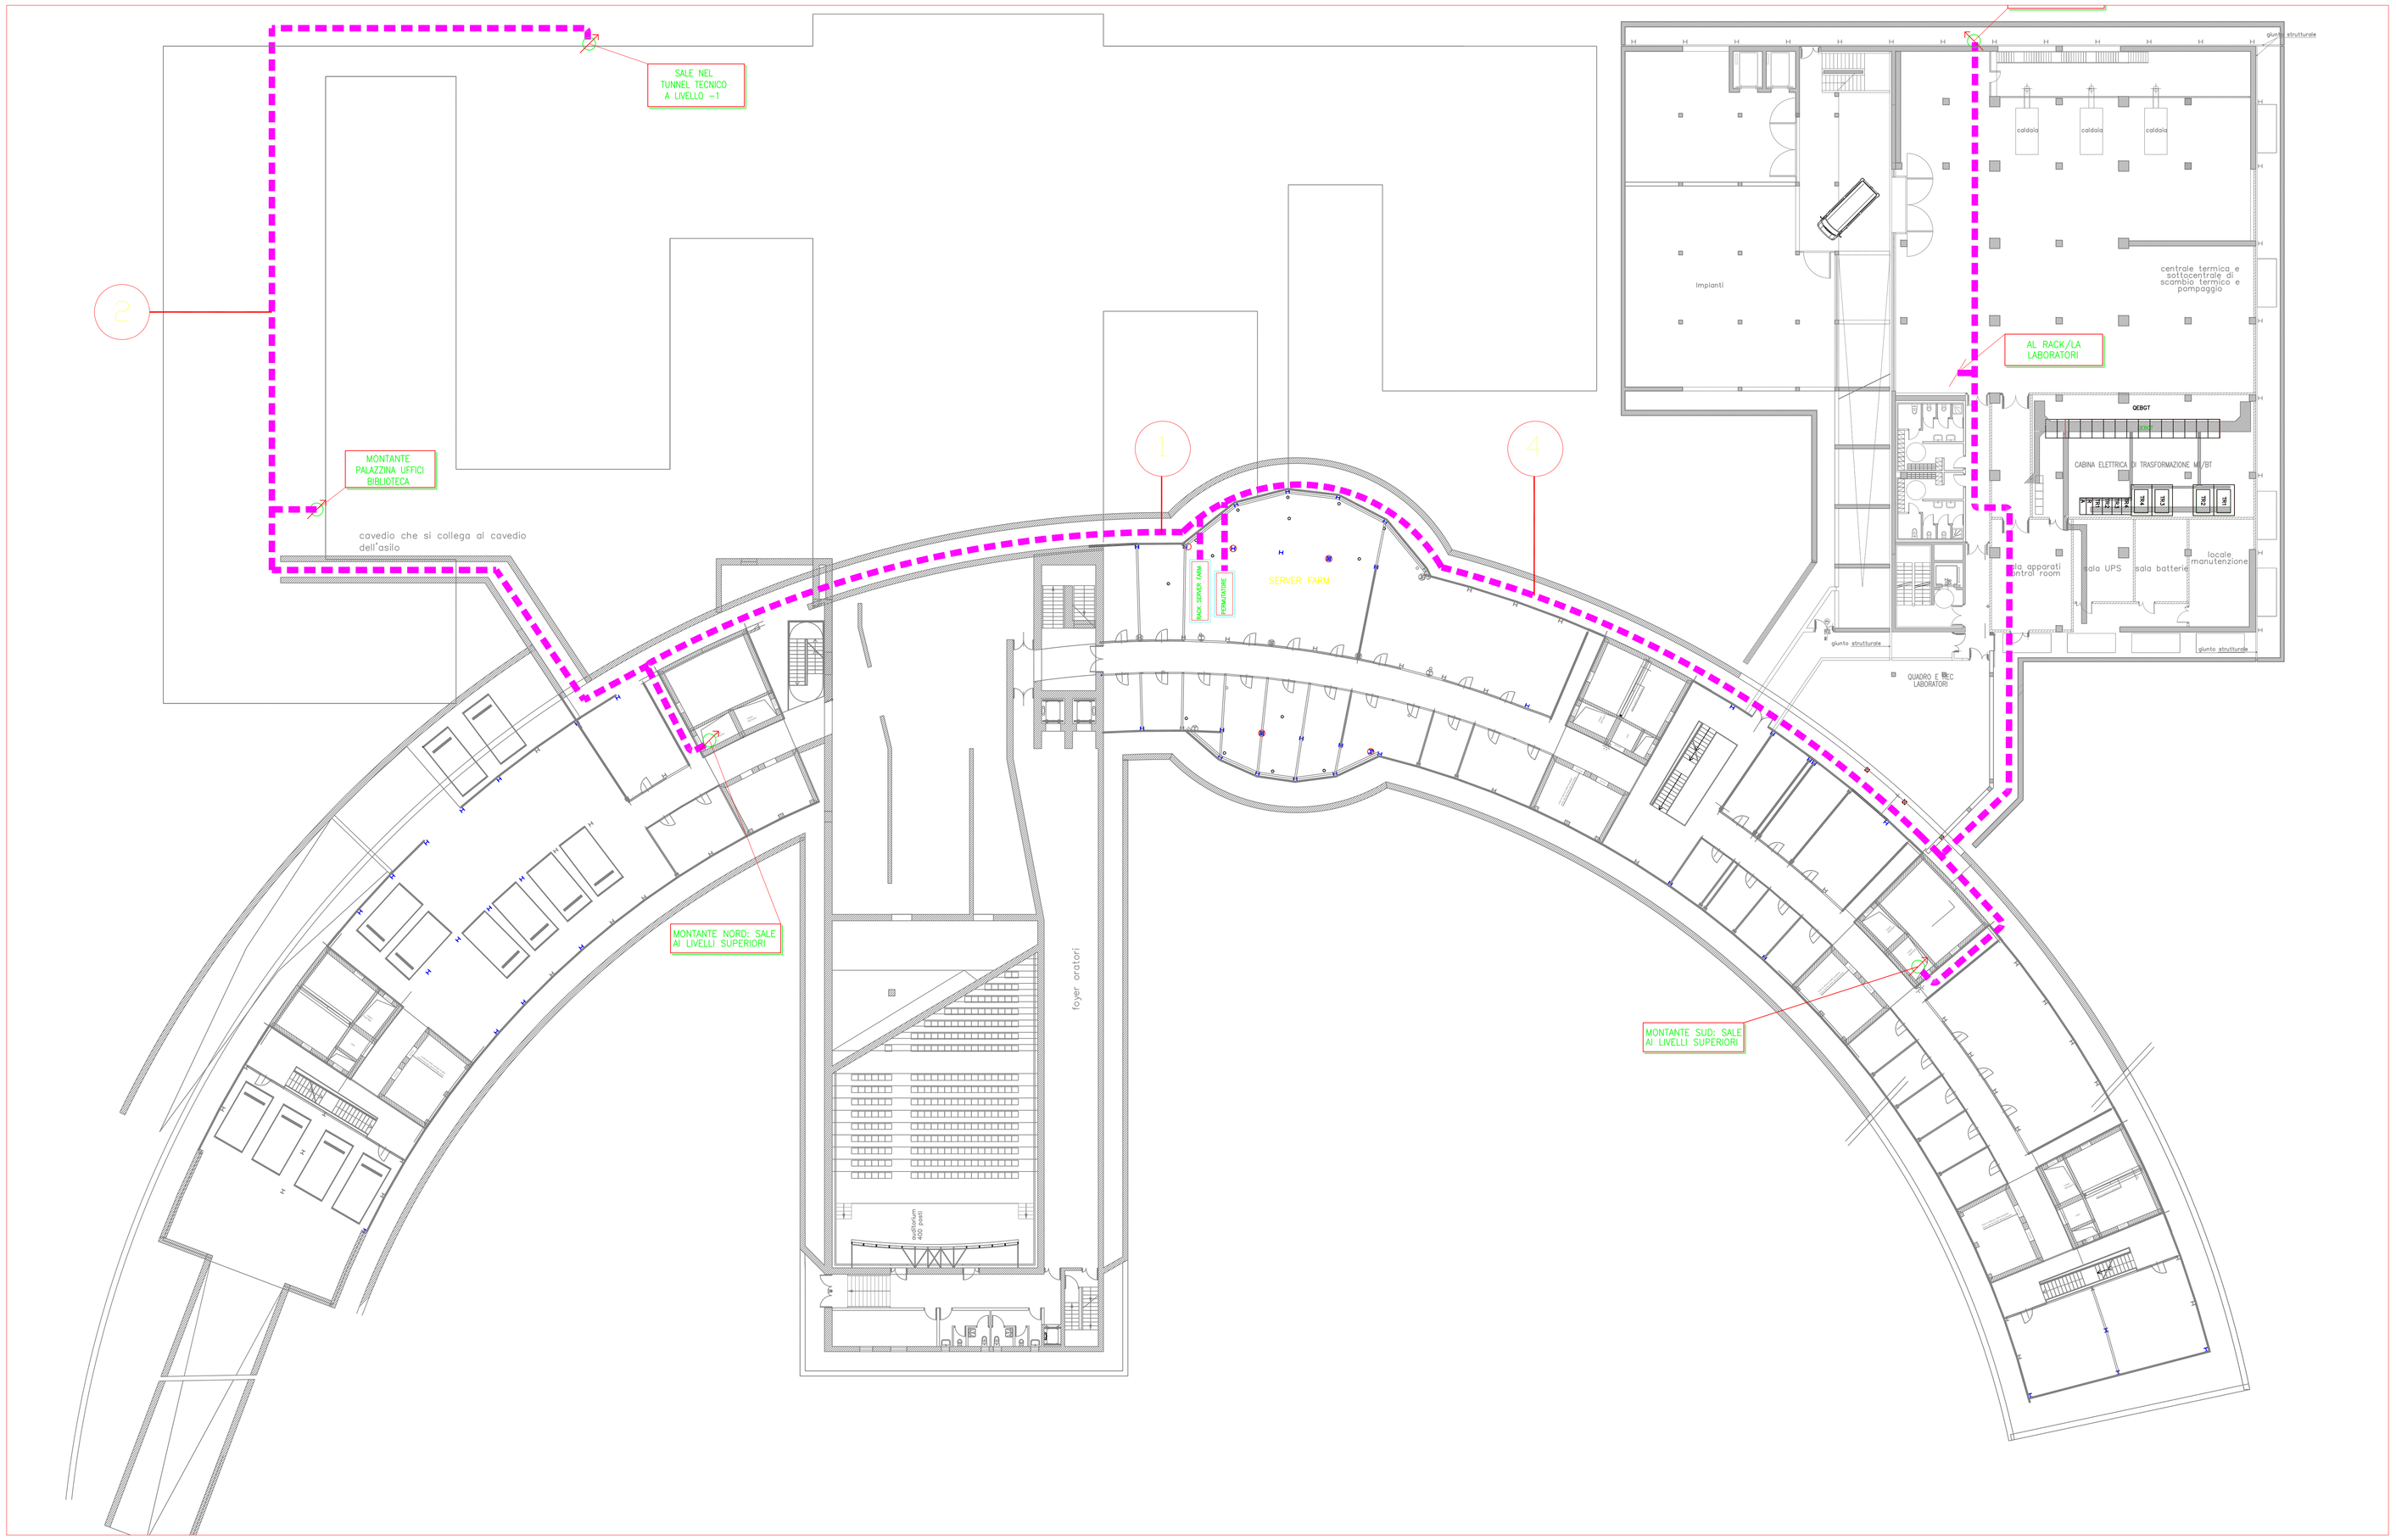

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	PERCORSO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IMPIANTO FONIA DATI

NOTE GENERALI

1) IL POSIZIONAMENTO DEFINITIVO DELLE APPARECCHIATURE ED IL PERCORSO DELLE CANALIZZAZIONI RELATIVE, SONO DA VERIFICARE IN SEDE REALIZZATIVA A CURA DELL'IMPIANTISTA, IN ACCORDO ALLE RICHIESTE DELLA D.L.

2) ELABORATO GRAFICO VALIDO SOLO PER IMPIANTI PER ARCHITETTONICO E STRUTTURE VEDERE ELABORATI GRAFICI SPECIFICI

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IMPIANTO FONIA–DATI

TABELLA DI POSA DEI CAVI

NUMERO TRATTA	CANALE	DESCRIZIONE	ARRIVO	PROVENIENZA	SEZIONE CAVO	TIPO
01	400x100 mm	FONIA	RACK/P0	PERMUTATORE	50 CP	UTP3
			RACK/A1	PERMUTATORE	50 CP	UTP3
			RACK/2A	PERMUTATORE	50 CP	UTP3
			RACK/3A	PERMUTATORE	50 CP	UTP3
			RACK/4A	PERMUTATORE	50 CP	UTP3
			RACK/5A	PERMUTATORE	50 CP	UTP3
			RACK/6A	PERMUTATORE	50 CP	UTP3
			RACK/7G	PERMUTATORE	100 CP	UTP3
			RACK/7G	PERMUTATORE	50 CP	UTP3
			RACK/2G	PERMUTATORE	50 CP	UTP3
	400x100 mm	DATI	RACK/P0	SERVER FARM	2(1xFIBRE) 50/125	ARMATO LOOSE
			RACK/2A	SERVER FARM	2(1xFIBRE) 50/125	ARMATO LOOSE
			RACK/3A	SERVER FARM	2(1xFIBRE) 50/125	ARMATO LOOSE
			RACK/4A	SERVER FARM	2(1xFIBRE) 50/125	ARMATO LOOSE
			RACK/5A	SERVER FARM	2(1xFIBRE) 50/125	ARMATO LOOSE
			RACK/6A	SERVER FARM	2(1xFIBRE) 50/125	ARMATO LOOSE
			RACK/7G	SERVER FARM	2(1xFIBRE) 50/125	ARMATO LOOSE
			RACK/2G	SERVER FARM	2(1xFIBRE) 50/125	ARMATO LOOSE
			RACK/A1	SERVER FARM	2(1xFIBRE) 50/125	ARMATO LOOSE
02	400x100 mm	FONIA	RACK/P0	PERMUTATORE	50 CP	UTP3
			RACK/5G	PERMUTATORE	50 CP	UTP3
			RACK/A1	PERMUTATORE	50 CP	UTP3
	400x100 mm	DATI	RACK/P0	SERVER FARM	2(1xFIBRE) 50/125	ARMATO LOOSE
			RACK/A1	SERVER FARM	2(1xFIBRE) 50/125	ARMATO LOOSE
			RACK/5G	SERVER FARM	2(1xFIBRE) 50/125	ARMATO LOOSE
03	400x100 mm	FONIA	RACK/5G	PERMUTATORE	50 CP	UTP3
	200x75 mm PVC	DATI	RACK/5G	SERVER FARM	2(1xFIBRE) 50/125	ARMATO LOOSE
04	400x100 mm	FONIA	RACK/1S	PERMUTATORE	50 CP	UTP3
			RACK/2S	PERMUTATORE	50 CP	UTP3
			RACK/3S	PERMUTATORE	100 CP	UTP3
			RACK/4S	PERMUTATORE	100 CP	UTP3
			RACK/6S	PERMUTATORE	50 CP	UTP3
			RACK/5S	PERMUTATORE	100 CP	UTP3
			RACK/6S	PERMUTATORE	50 CP	UTP3
			RACK/7S	PERMUTATORE	100 CP	UTP3
			RACK/6G	PERMUTATORE	50 CP	UTP3
			RACK/U48	PERMUTATORE	50 CP	UTP3
	400x100 mm	DATI	RACK/1S	SERVER FARM	2(1xFIBRE) 50/125	ARMATO LOOSE
			RACK/3S	SERVER FARM	2(1xFIBRE) 50/125	ARMATO LOOSE
			RACK/2S	SERVER FARM	2(1xFIBRE) 50/125	ARMATO LOOSE
			RACK/4S	SERVER FARM	2(1xFIBRE) 50/125	ARMATO LOOSE
			RACK/5S	SERVER FARM	2(1xFIBRE) 50/125	ARMATO LOOSE
			RACK/6S	SERVER FARM	2(1xFIBRE) 50/125	ARMATO LOOSE
			RACK/U48	SERVER FARM	2(1xFIBRE) 50/125	ARMATO LOOSE

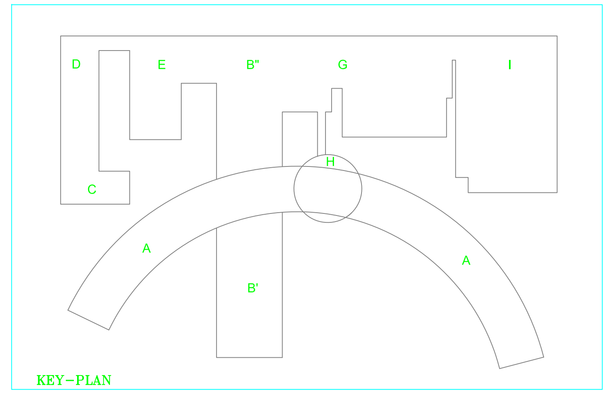

5+1AA

SEZIONE 1

SEZIONE FONIA
DA SERVER FARM (PERMUTATORE)
A
RACK DI EDIFICIO
CANALINA METALLICA 400x100mm
GRADO DI PROTEZIONE IP44

SEZIONE DATI
DA SERVER FARM
A
RACK DI EDIFICIO
CANALINA METALLICA 400x100mm
GRADO DI PROTEZIONE IP44

SEZIONE 2

SEZIONE FONIA
DA SERVER FARM (PERMUTATORE)
A
RACK DI EDIFICIO
CANALINA METALLICA 400x100mm
GRADO DI PROTEZIONE IP44

SEZIONE DATI
DA SERVER FARM
A
RACK DI EDIFICIO
CANALINA METALLICA 400x100mm
GRADO DI PROTEZIONE IP44

SEZIONE 3

SEZIONE FONIA
DA SERVER FARM (PERMUTATORE)
A
RACK DI EDIFICIO
CANALINA METALLICA 400x100mm
GRADO DI PROTEZIONE IP44

SEZIONE DATI
DA SERVER FARM
A
RACK DI EDIFICIO
CANALINA METALLICA 400x100mm
GRADO DI PROTEZIONE IP44

SEZIONE 4

SEZIONE FONIA
DA SERVER FARM (PERMUTATORE)
A
RACK DI EDIFICIO
CANALINA METALLICA 400x100mm
GRADO DI PROTEZIONE IP44

SEZIONE DATI
DA SERVER FARM
A
RACK DI EDIFICIO
CANALINA METALLICA 400x100mm
GRADO DI PROTEZIONE IP44

Progetto Variante

Nuova Sede Agenzia Spaziale Italiana Roma-Tor Vergata
EoTalin1084

Titolo del progetto
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

Titolo del disegno
PLANIMETRIA
SEZIONI, DISTINTA CANALINE